



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-120 -11/ 28. 01. 2021
ГР. БУРГАС,

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС – ЦЕНТЪР
УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ №1
ГР. БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Трафопост, тип БКТП 2x800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ с идентификатор 07079.601.242 по КК на гр. Бургас (УПИ II-242, кв. 4 по плана на ж.к. „Зорница“); Кабели 20kV от съединителни муфи в ПИ 07079.601.170 до нов БКТП в ПИ 07079.601.242; Кабели НН от БКТП-нов до електромерни табла на границата на ПИ 07079.601.242 и ПИ 07079.601.241 (УПИ II-242 и УПИ I-241, кв.4 по плана на ж.к. „Зорница“) за захранване на жилищни сгради в същите имоти”, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС – ЦЕНТЪР

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-120/2021г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Трафопост, тип БКТП 2x800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ с идентификатор 07079.601.242 по КК на гр. Бургас (УПИ II-242, кв. 4 по плана на ж.к. „Зорница“); Кабели 20kV от съединителни муфи в ПИ 07079.601.170 до нов БКТП в ПИ 07079.601.242; Кабели НН от БКТП-нов до електромерни табла на границата на ПИ 07079.601.242 и ПИ 07079.601.241 (УПИ II-242 и УПИ I-241, кв.4 по плана на ж.к. „Зорница“) за захранване на жилищни сгради в същите имоти” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда външно ел. захранване на жилищни сгради в ПИ 07079.601.242 и ПИ 07079.601.241 (УПИ II-242 и УПИ I-241, кв.4 по плана на ж.к. „Зорница“). За целта ще се изгради нов трафопост, тип БКТП 2x800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ с идентификатор 07079.601.242 по КК на гр. Бургас (УПИ II-242, кв. 4 по плана на ж.к. „Зорница“). Изгражда се нова кабелна шахта /КШ1/ в ПИ 07079.601.170 за изход на кабели 20kV от БКТП "Нов" в ПИ 07079.601.242. Разкъсва се съществуващ кабел 20kV ПС "Славейков" – БКТП "Колос" в КШ1 и посредством съединителни муфи му се изграждат продължения до КРУ 20kV на БКТП "Нов" в ПИ 07079.601.242 по КК на гр. Бургас. Формират се нови кабелни линии 20kV: ПС "Славейков" – БКТП "Нов" и БКТП "Нов" – БКТП "Колос". Изгражда се нова кабелна шахта /КШ2/ в ПИ 07079.601.170 за изход на кабели ниско напрежение от БКТП "Нов" в ПИ 07079.601.242. Полагат се 10 броя тръби Ø110мм по тавана на сутерена на жилищна сграда в ПИ 07079.601.242 и в изкоп 0,9/1,0м (ш/д) до КШ2 в ПИ 07079.601.170.

За жилищна сграда в ПИ 07079.601.242 се монтира ново електромерно табло на границата на имота, разделено на две секции. Всяка от секциите на електромерното табло ще се захранва с кабел 1kV от ТНН на БКТП "Нов" в ПИ 07079.601.242.

За жилищна сграда в ПИ 07079.601.241 се монтират 6 броя нови електромерни табла на границата на имота. Електромерните табла се захранват с кабели 1kV от ТНН на БКТП "Нов" в ПИ 07079.601.242.

Кабелите 20kV се изтеглят в PVC тръби Ø160мм, положени по тавана на сутерен на жилищна сграда 07079.601.242 и положени в изкоп 0,75/0,9м (ш/д) от границата на имота до КШ1.

Кабелите 1kV се полагат и изтеглят:

- в PVC тръби Ø110мм, положени по тавана на сутерен на жилищна сграда 07079.601.242 и положени в изкоп 0,9/1м (ш/д) от границата на имота до КШ2;
- в изкопи с размери 0,6/0,95м, 0,45/0,95м и 0,45/0,8м (ш/д) непосредствено в земя под тротоарни настилки.

За сградите в ПИ 07079.601.241 и ПИ 07079.601.242 по КК на гр. Бургас има издадени Разрешения за строеж, съответно: № И-21/30.03.2018г. и № И-22/30.03.2018г. от Община Бургас.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на гореописаното инвестиционно предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотите и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са BG0000270 «Атанасовско езеро» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и BG0000270 «Атанасовско езеро» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839/17.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.108/2008г.)



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето, обема и характера на предвиденото инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочените по-горе най-близко разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ – Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имотите и по трасето **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на допълнението на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
Директор на РИОСВ – Бургас

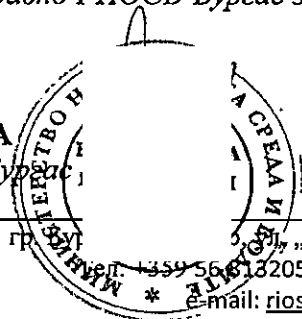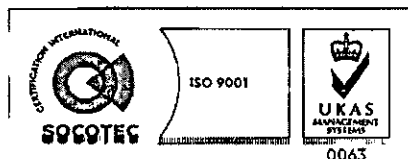

„Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел.: +359 56 813 205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

